



## RESULTADOS SUBDEPARTAMENTO INSPECCIONES 2024


### a) Datos generales

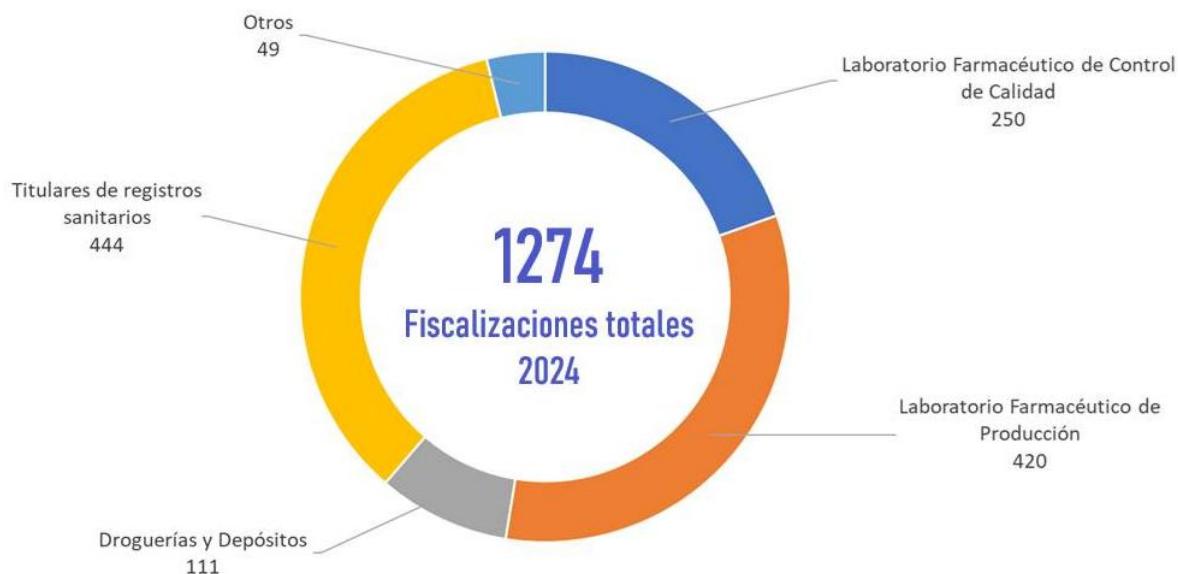


### b) Inspecciones de Buenas Prácticas de Manufactura y Laboratorio

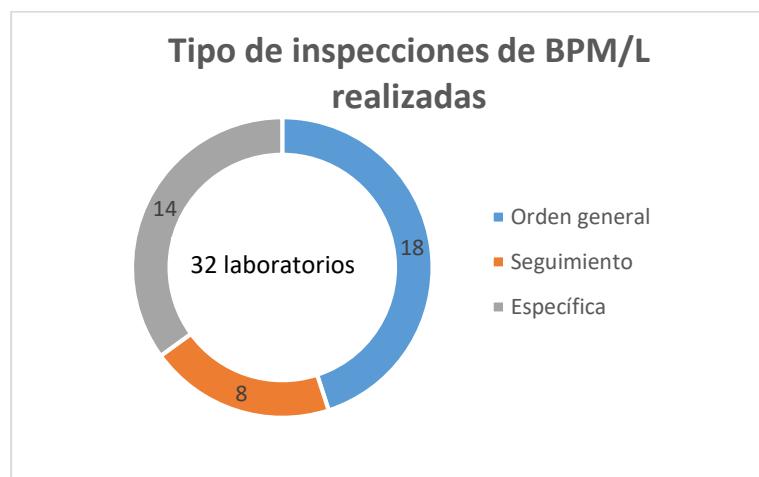


### Tipos de establecimientos inspeccionados BPM/L

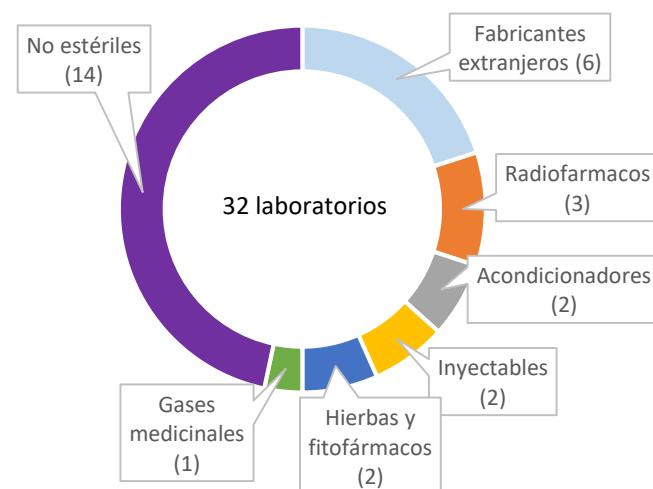


### Nivel de cumplimiento de BPM/L de laboratorios farmacéuticos de producción y acondicionadores

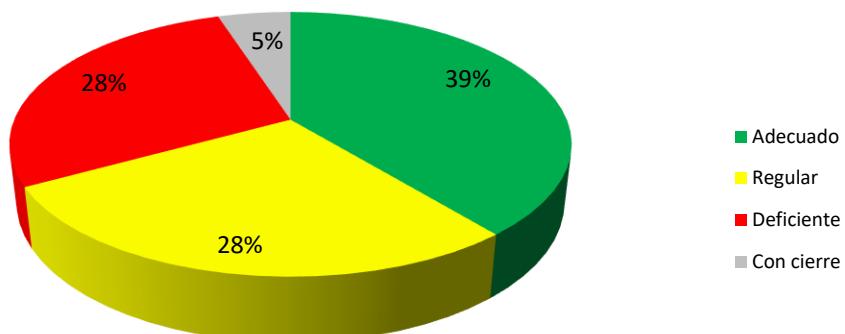

### Nivel de cumplimiento de BPM/L últimos 6 años

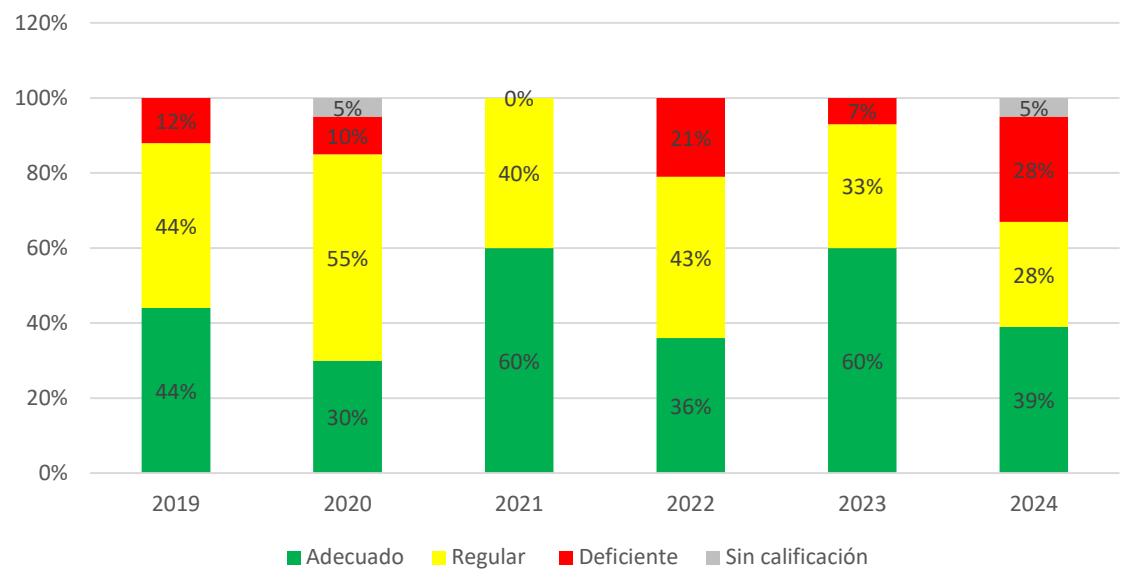


### Laboratorios farmacéuticos con medidas sanitarias por inspecciones BPM

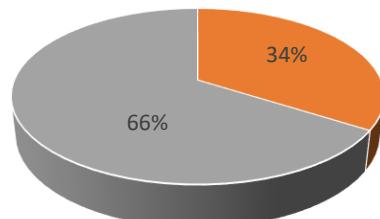


■ Con medida sanitaria ■ Sin medida sanitaria

### Medidas sanitarias adoptadas en laboratorios farmacéuticos por inspecciones BPM/L

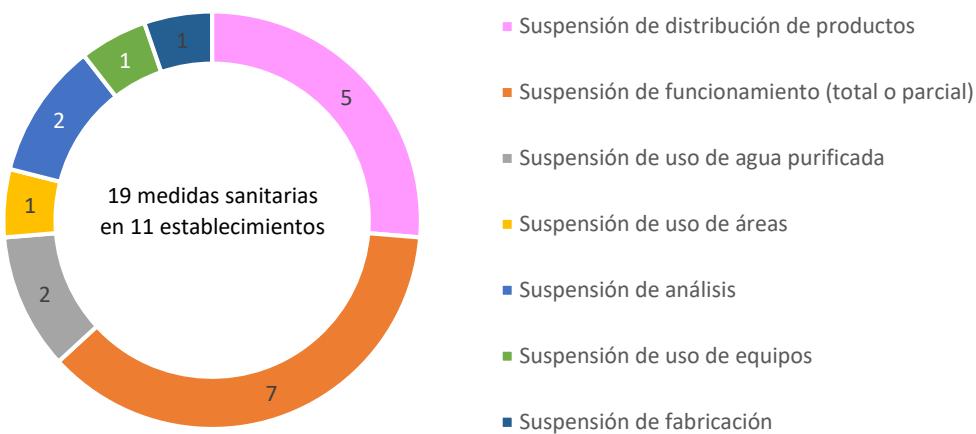



### c) Inspecciones de Buenas Prácticas de Laboratorio

#### Tipo de inspecciones de BPL realizadas

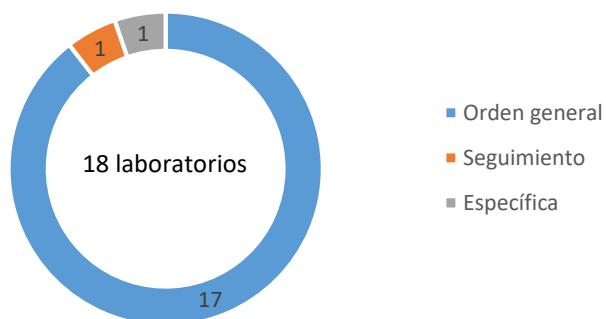


#### Nivel de cumplimiento de BPL de laboratorios farmacéuticos de control de calidad


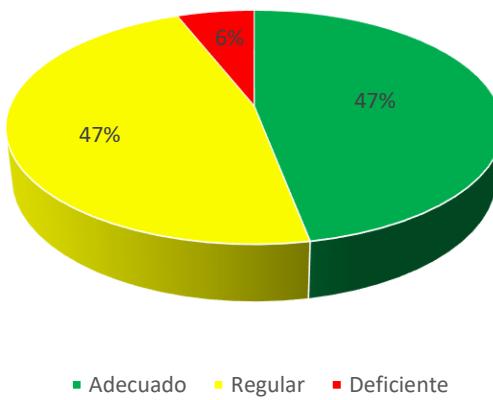


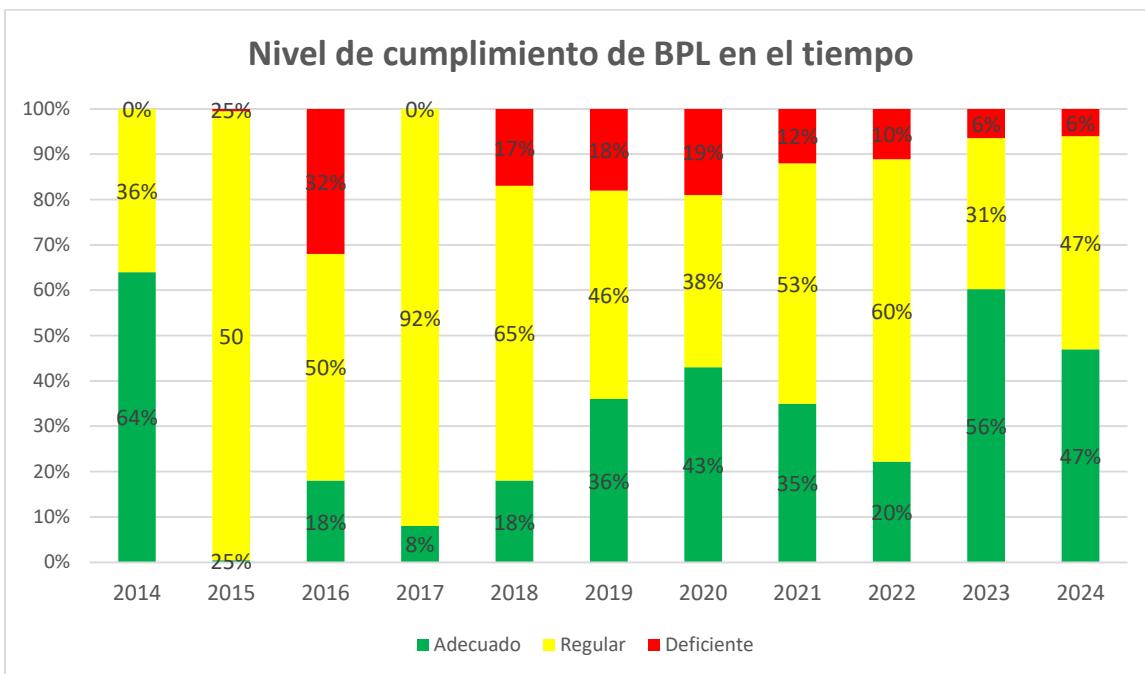


d) Inspecciones de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución

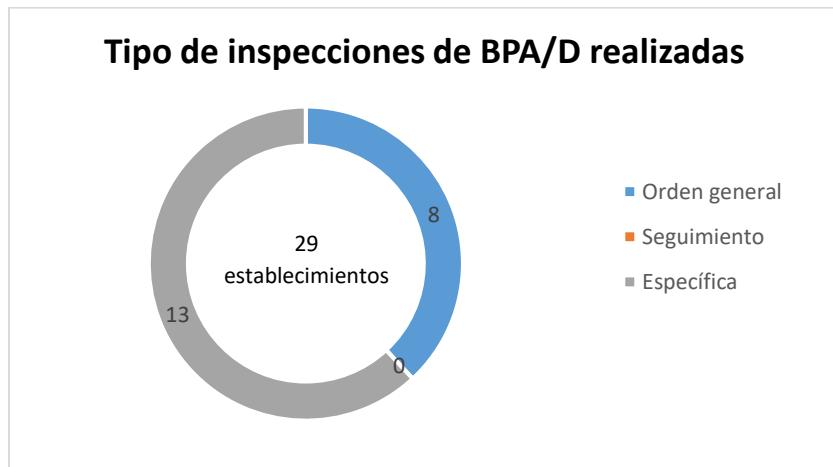


Distribución por región de establecimientos inspeccionados el año 2024

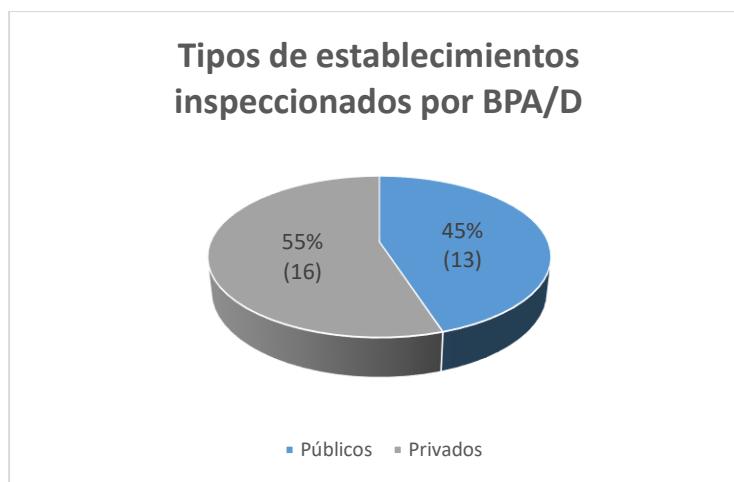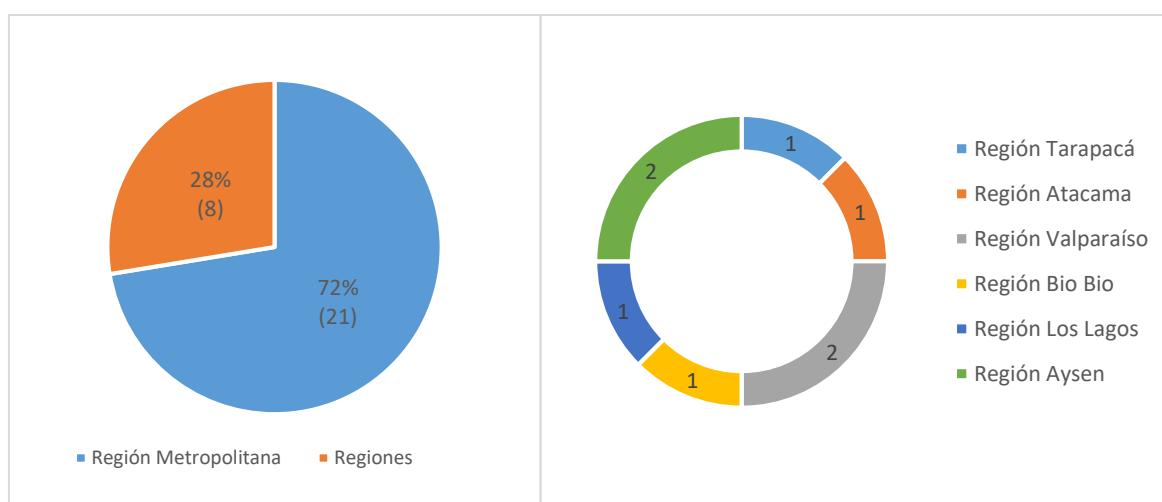


### Nivel de cumplimiento de BPA/D de droguerías y depósitos

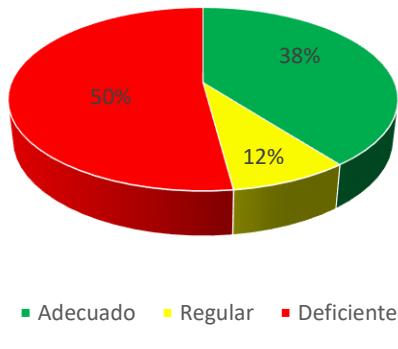


### Nivel de cumplimiento de BPA/D en el tiempo

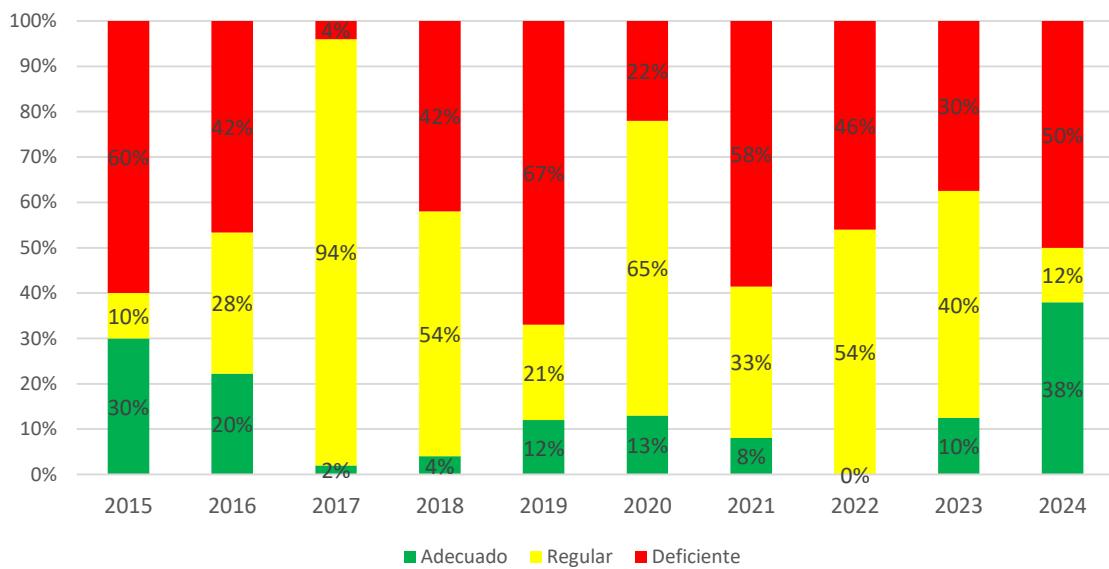


### Establecimientos con medidas sanitarias por inspecciones de BPA/D

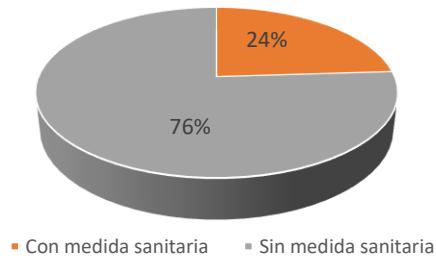

### Medidas sanitarias adoptadas en droguerías y depósitos

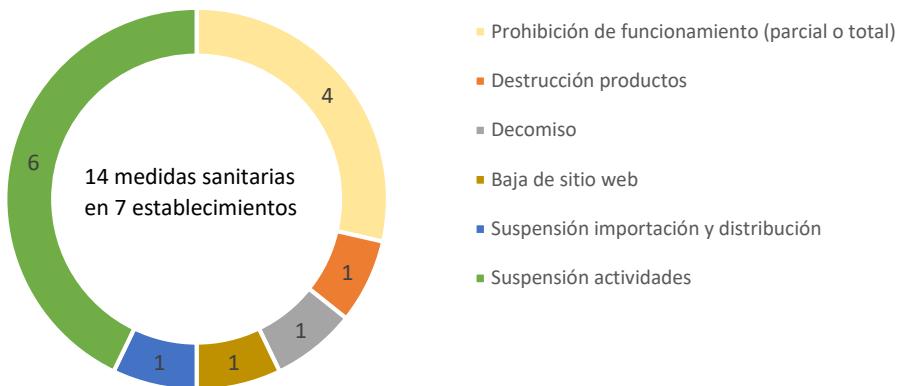


### Cobertura de inspección de droguerías y depósitos y brecha sin cubrir

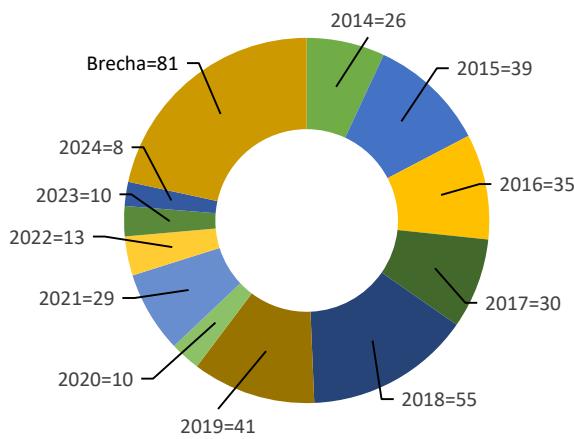

#### e) Inspecciones a recetarios magistrales estériles


5 inspecciones de orden general a 5 recetarios magistrales estériles

##### Tipo de recetario magistral inspeccionado




■ Público ■ Privado

##### Ubicación territorial del recetario magistral




■ Región Metropolitana ■ Otra Región

### Cobertura de inspección de recetarios magistrales estériles

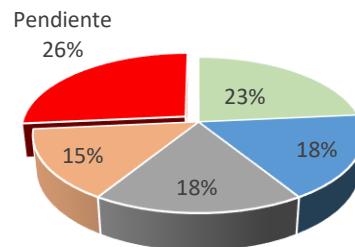


■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024 ■ Pendiente

### Nivel de cumplimiento recetarios magistrales estériles



■ REGULAR ■ ADECUADO ■ DEFICIENTE ■ NO APLICA

### Recetarios magistrales estériles con medidas sanitarias

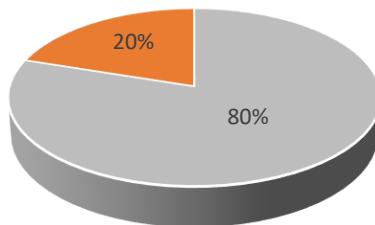

■ Sin medida sanitaria  
■ Con medida sanitaria

1 medida sanitaria en 1 recetario magistral  
(suspensión total actividades)

#### f) Inspecciones de laboratorios de producción cosmética

2 inspecciones específicas a 2 laboratorios

1 inspección seguimiento a 1 laboratorio

1 medida sanitaria en 1 laboratorio (prohibición de funcionamiento)

**g) Inspecciones por denuncias de calidad**

